

分離式冷氣機運轉效率 提昇節能工程


完工時間：2012年7月

分離式冷氣機運轉效率提昇方案 (1/4)

- 設備容量：分離式冷氣機計46台@100RT
- 導入節能工程時間：2012年7月
- 改善工程範圍：
 - ① 恢復系統製冷能力
 - ② 提昇壓縮機潤滑效能
 - ③ 增加鋁鰭片散熱能力
- 驗證方式：台電帳單數據計算〔2011/2012比較〕
- 平均流動電費總效益：**15%**


分離式冷氣機運轉效率提昇方案 (2/4)

2010與2011年6~11月累計流動度數比較

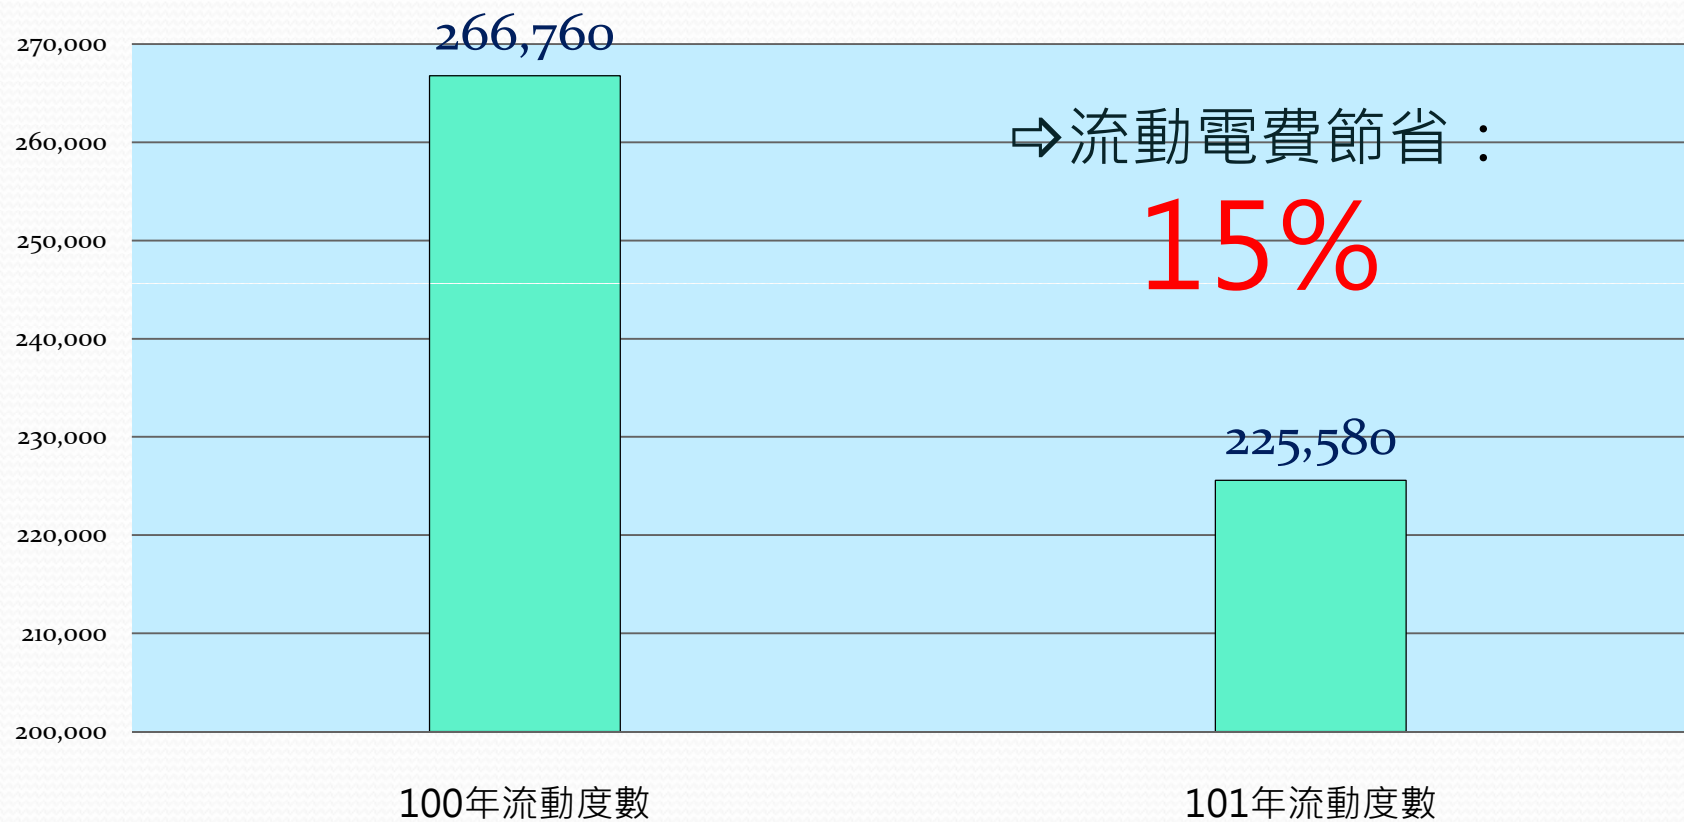

分離式冷氣機運轉效率提昇方案 (3/4)

2011與2012年夏月超約費用比較

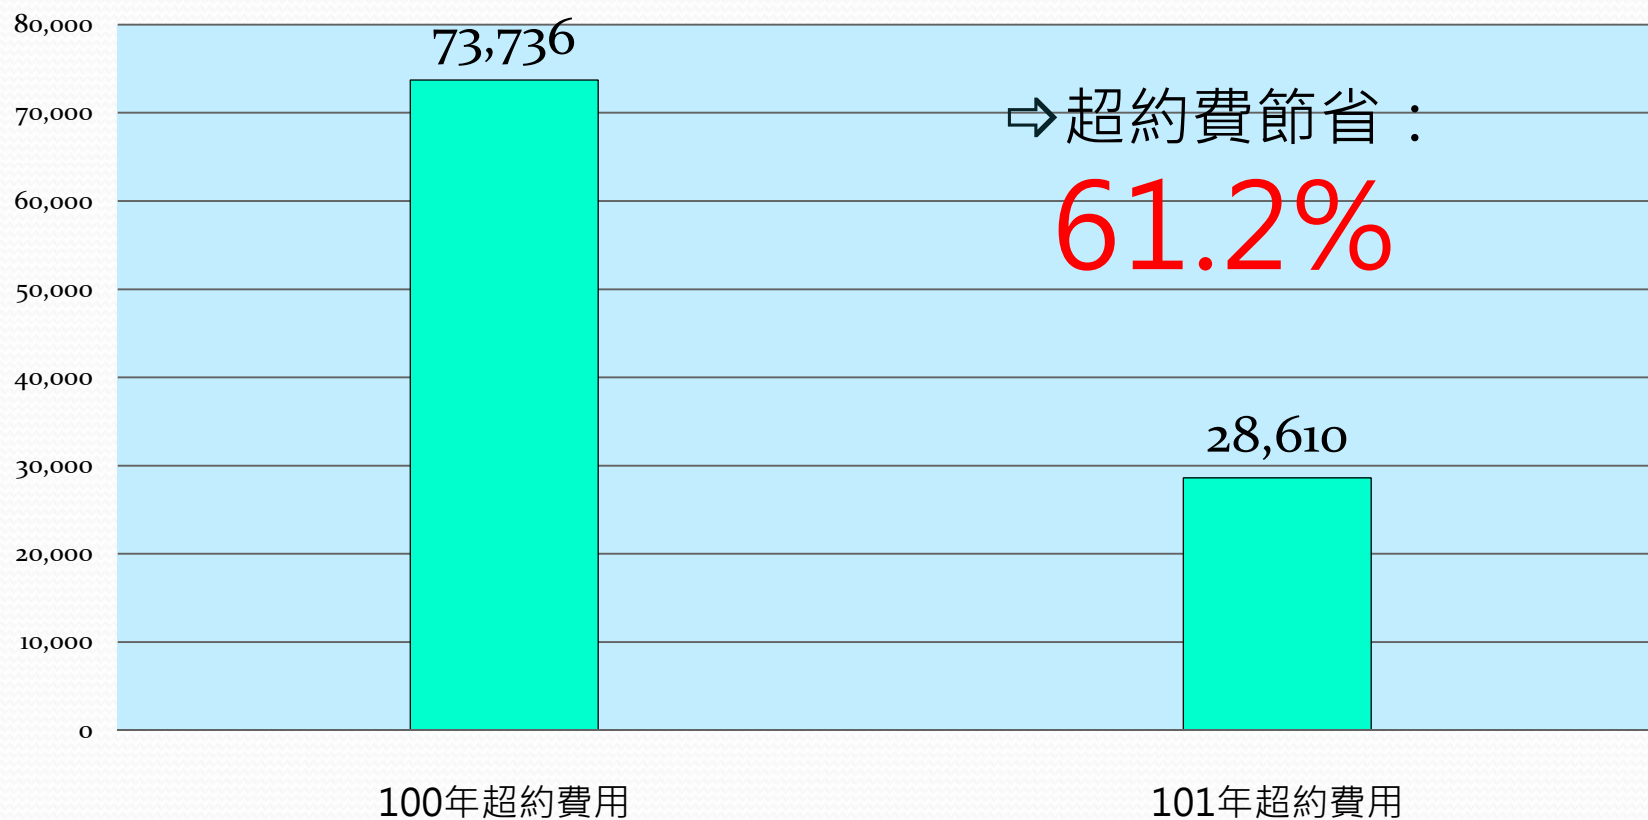

分離式冷氣機運轉效率提昇方案 (4/4)

2011與2012年最高需求比較

